
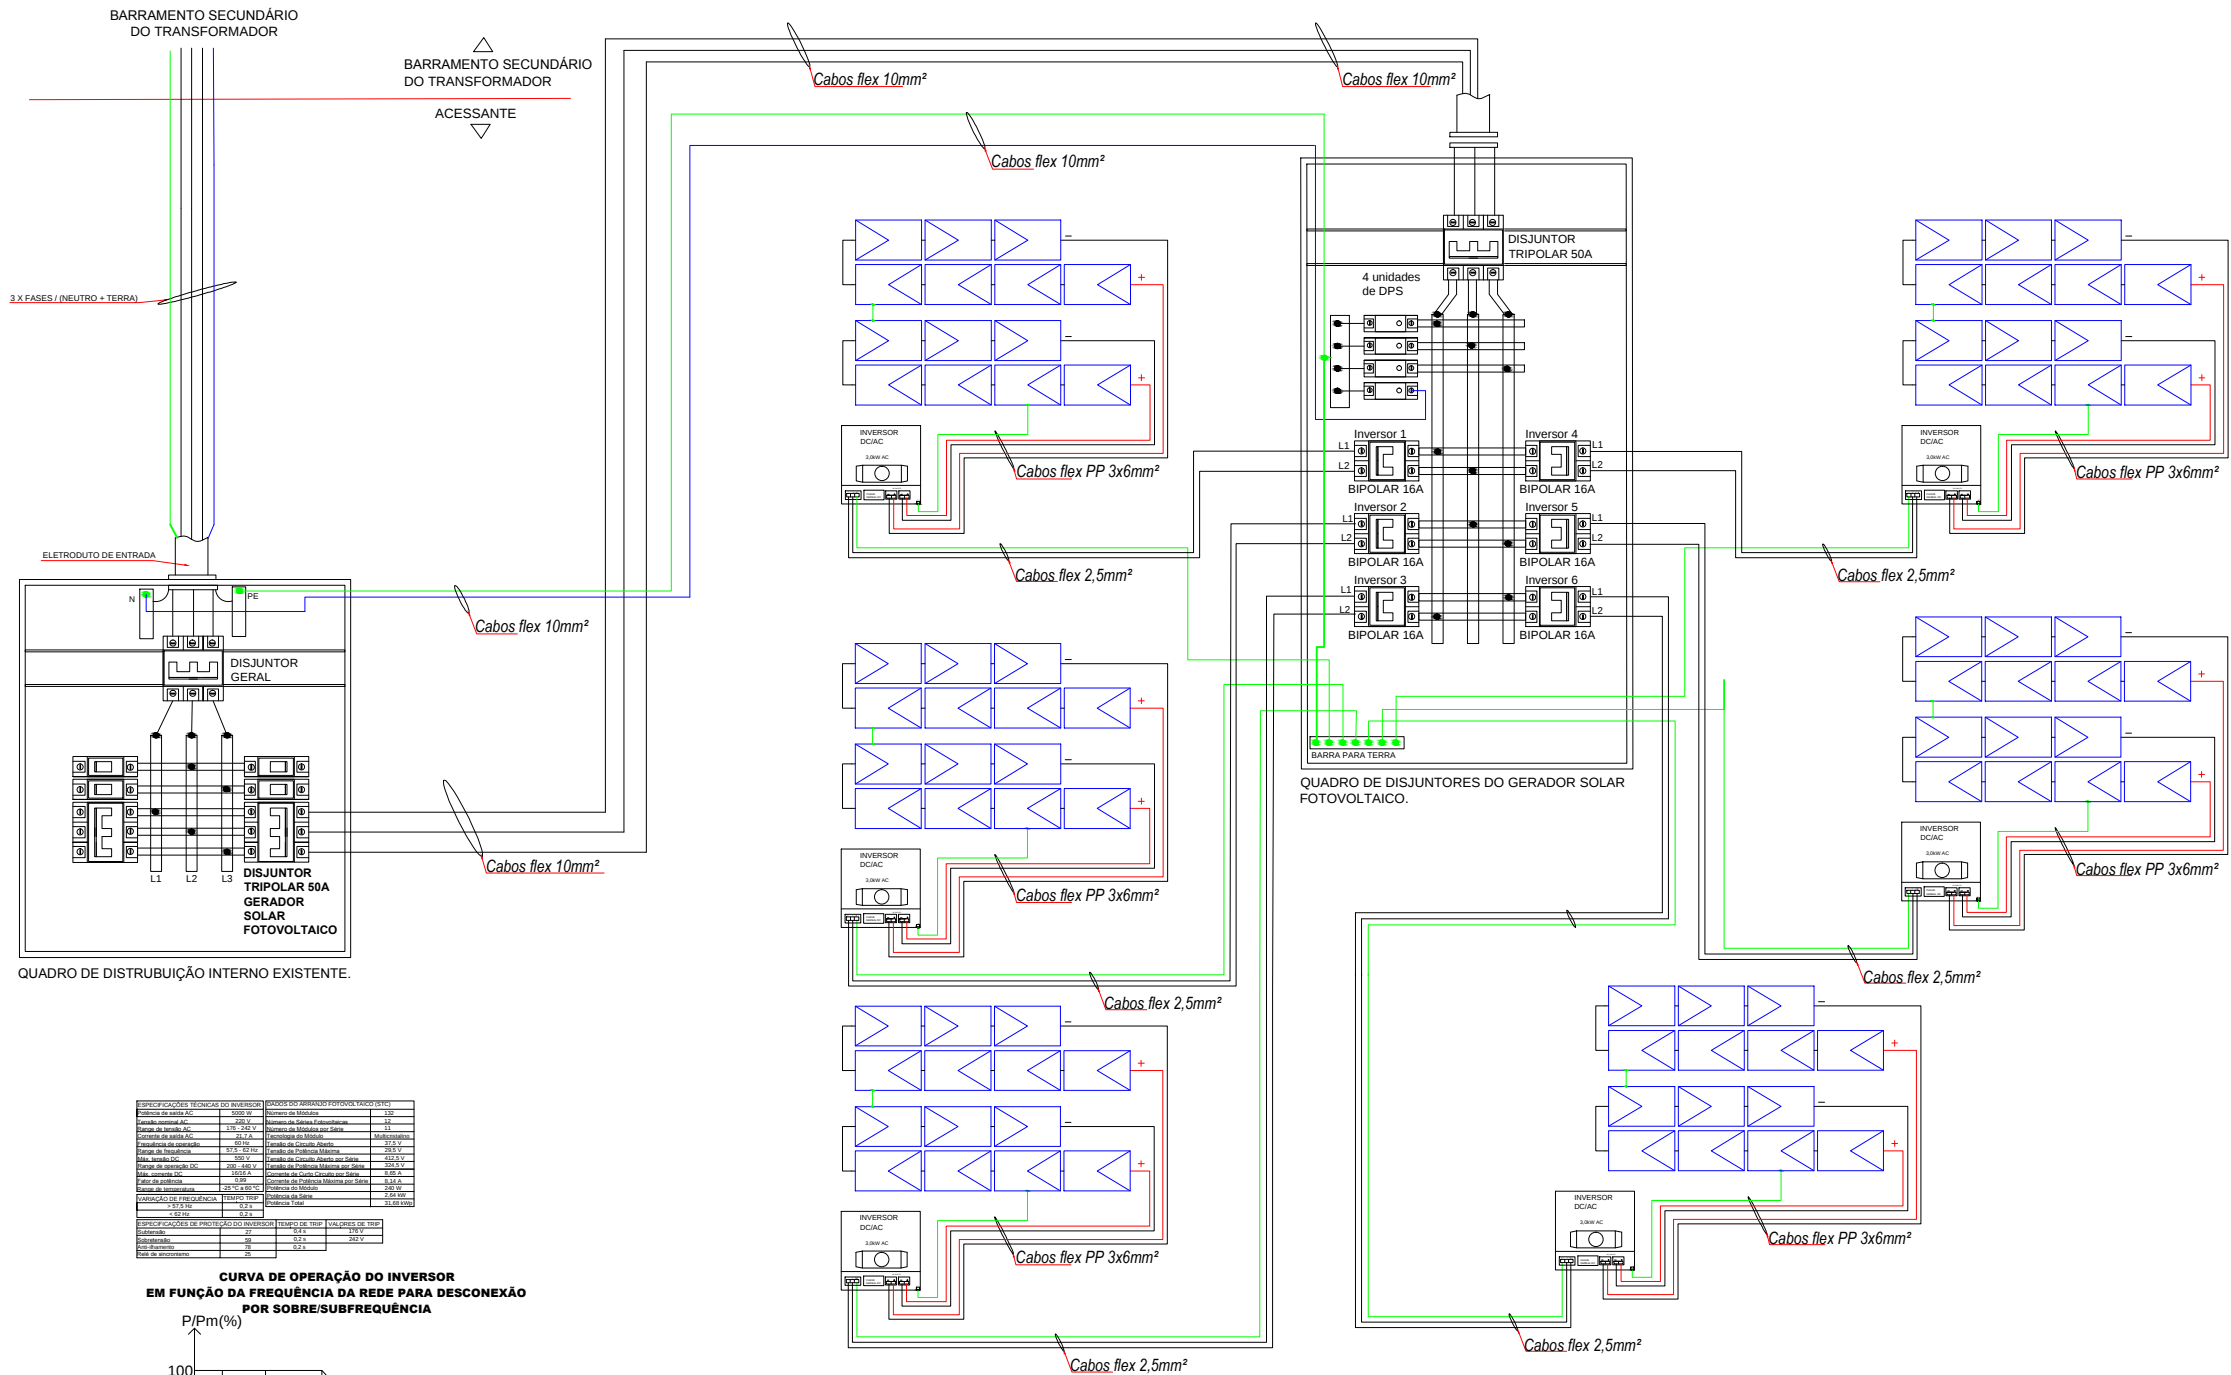


GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO DE 20,16kWp

[illegible]

**CURVA DE OPERAÇÃO DO INVERSOR
EM FUNÇÃO DA FREQUÊNCIA DA REDE PARA DESCONEXÃO
POR SOBRE/SUBFREQUÊNCIA**

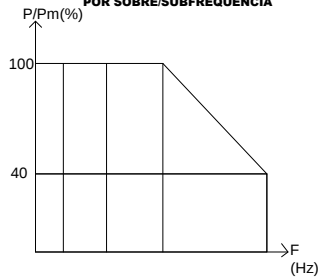

LEGENDA:

QDI - QUADRO DE DISJUNTORES DOS INVERSORES

- Quadro de Disjuntores de Embutir Metálico 100A
- Capacidade para 16 Disjuntores DIN + Disjuntor Geral
- Marca: CEMAR
- Modelo: QDET N - DIN (16DIN)
- Referência catálogo CEMAR: 903311
- Tamanho: 33x39x10 cm (Larg x Alt x Prof)
- Cor: Bege

QSM - QUADRO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO

- Quadro de Comando Standard de Embutir Metálico
- Com placa de montagem laranja
- Marca: CEMAR
- Modelo: CC Standard
- Referência catálogo CEMAR: 902313
- Tamanho: 50x50x20 cm (Larg x Alt x Prof)
- Cor: Bege

Caixas de Passagem

- Todas as caixas de passagem são de embutir
- Tamanho 4x4"
- Plásticas ou metálicas

CLIENTE:		CESUMAR Centro de Ensino Superior	
EMPRESA: Solar Energy Departamento de Engenharia Av Alonzo Pena, 5723, sala 1406 CEP: 70931-010 - Campo Grande MS (67) 3043-7262 (41) 4063-9936		ENDEREÇO: AV_GUEDNER_N_1610 BAIRRO_JARDIM_ACLIMAÇÃO MARINGÁ_PR	
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO DIAGRAMA_TRIFILAR		Nº PRANCHA 4	
TÍTULO DA PRANCHA PROJETO_DE_INSTALAÇÃO GERADOR_FOTOVOLTAICO_20,16KWP		DATA 02/11/2014 ESCALA N/A	
COORDENADOR DA META ENG.HENDERSON_MARTINS		QA-004	
DESENHO GUILHERME_BRAGANÇA			
		ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO HENDERSON MARTINS CREA-SP 5060896796 VISTO-RJ 2012130659	

QLA-004